


### Opis przewodów elektrycznych

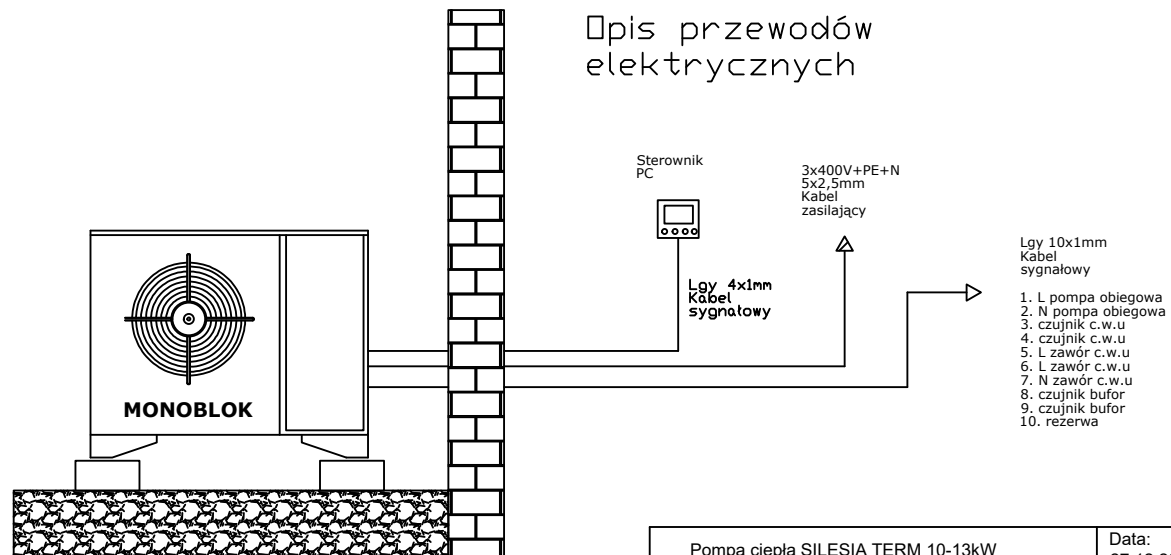

- Lgy 10x1mm  
Kabel  
sygnalowy
1. L pompa obiegowa
  2. N pompa obiegowa
  3. czujnik c.w.u
  4. czujnik c.w.u
  5. L zawór c.w.u
  6. L zawór c.w.u
  7. N zawór c.w.u
  8. czujnik bufor
  9. czujnik bufor
  10. rezerwa

Pompa ciepła SILESIA TERM 10-13kW		Data: 27.12.2016
Projektant		